


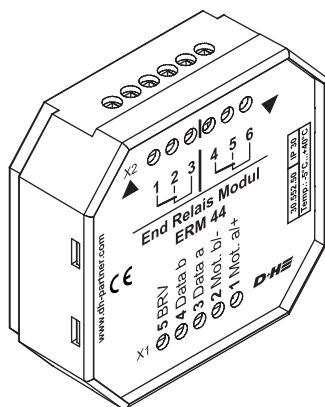



Určené použití

- Modul odpojovacího relé
- Bezpotenciálový přepínací kontakt indikátorů OPEN a CLOSE ve spojení s pohony D+H
- Kontrola skrz stávající vedení BSY / BSY+, signál BRV nebo výstup TMS (pouze s CDC)
- Kontaktní náboj: max 60 V / 1 A
- Ochrana proti vlhkosti IP 30
- Rozměry / šxvxl: 50 x 48 x 18 mm
- Pro montáž ostatními do rozvodné skříňky

Bezpečnostní pokyny

- **Napojení musí být provedeno výhradě kvalifikovaným elektrikářem!**
- Provozní napětí 24 V DC!
- Nepokládejte kabely 24 V DC a kabely 230 V AC ve stejném kabelovém žlabu!
- Používejte pouze v suchých místnostech

Všechna práva k technickým změnám vyhrazena.

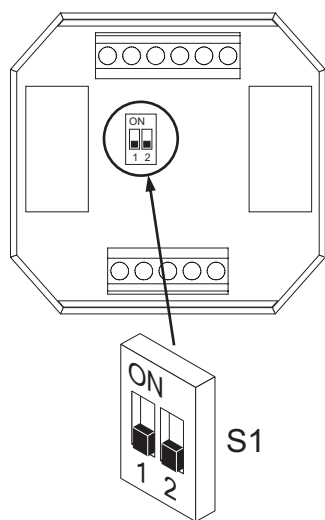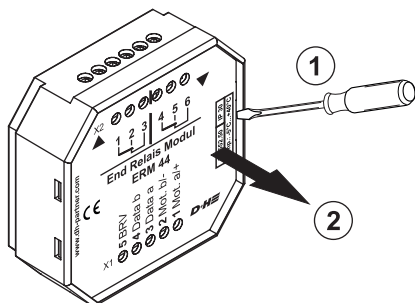


Typ	S1	Spojení
CDC-0252-1-ACB, CDC 200-BSY+, KA-BSY+, KA x6-TW, KA-SW, CDP-BSY+, ZA-ACB, ZA-BSY+, DXD-BSY+, SDS 2-DU 24, LAH 65-BSY+, LDx, SHD-BSY+, FRA 11-BSY+*, VLD-BSY+*		1
VCD 203, VCD 204 (TMS+), CDC-0252-1-TMS+ a pohon D+H se signálem BRV		2
CDC 200		3
LAH 65-K-BSY+		4

* „CLOSED“ indikátor uzavření okna.

Spojení


1

Pohon nebo skupina pohonů

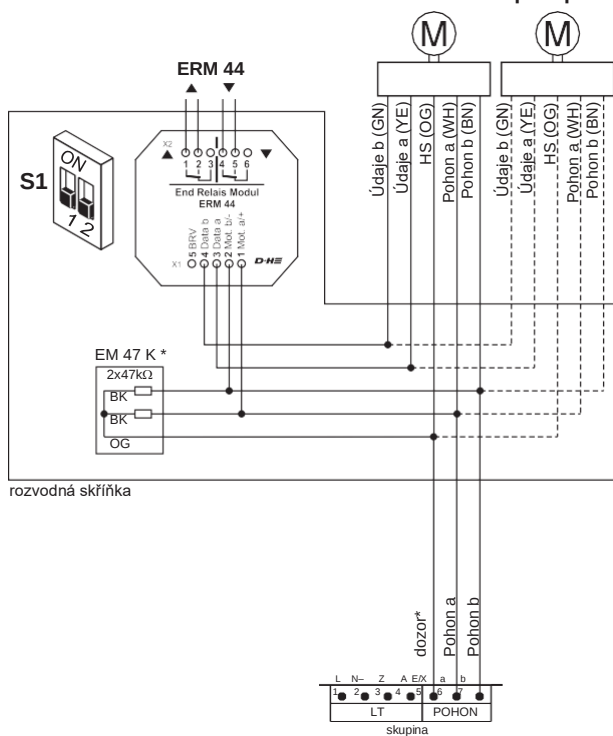


2

Pohon

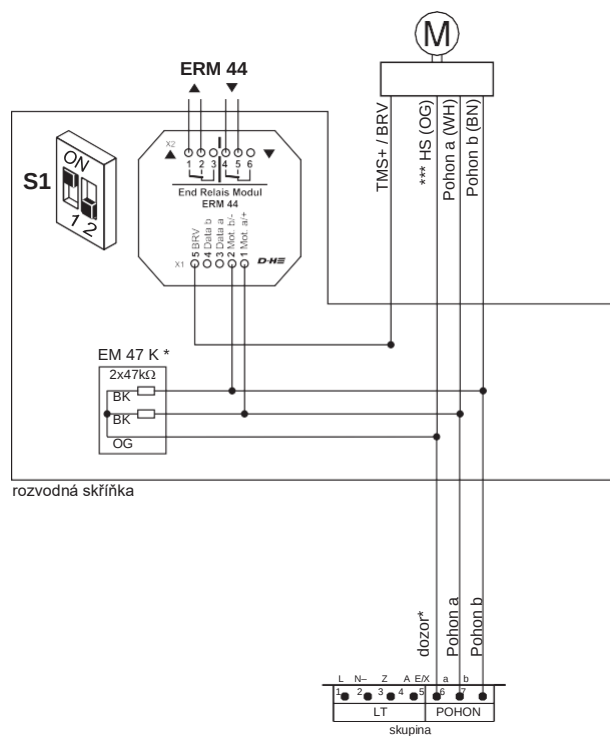

3


Pohon nebo skupina pohonů

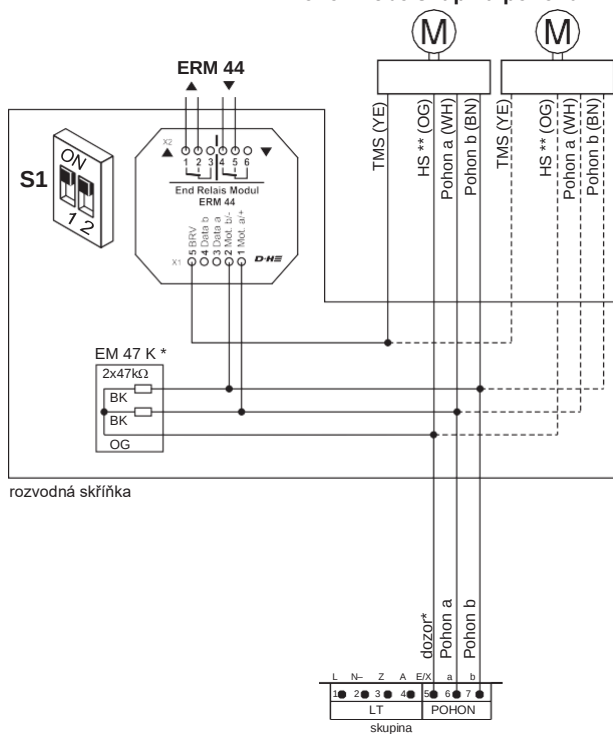

4

ERM 44

Montujte kabely odděleně



Pohon nebo skupina pohonů

Nezaměňujte vodiče L+N!
Připojte PE!

230 V AC /
50 Hz

D+H

D+H Mechatronik AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Německo

Tel.: +4940-605 65 239
Fax: +4940-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

**www.dh-
partner.com**

© 2011 D+H Mechatronik AG, Ammersbek
Všechna práva k technickým změnám vyhrazena.

* ne v případě GVL 8x-E/-K/-M
** ne v případě CDC 200/350
*** ne v případě VCD 204

99.823.82 2.3/01/18